




HF - Loop Magnetica 1 QRP

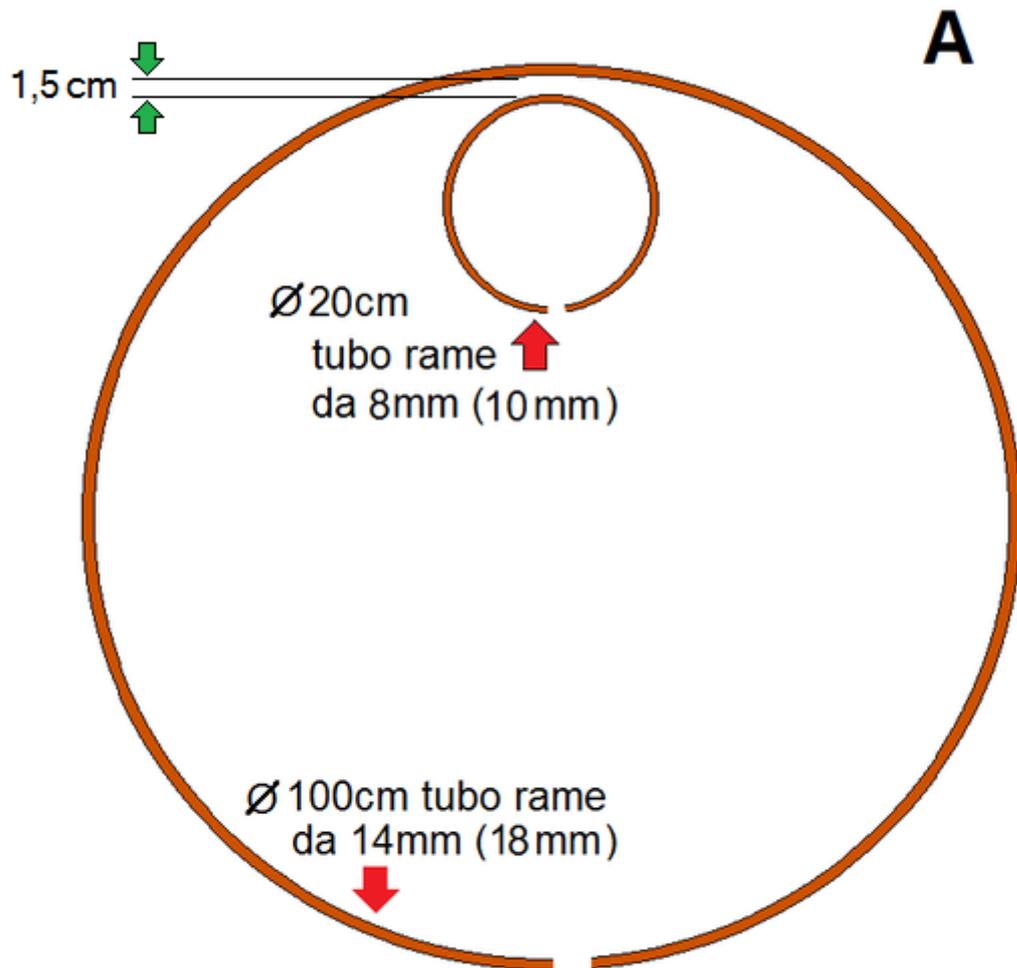


B

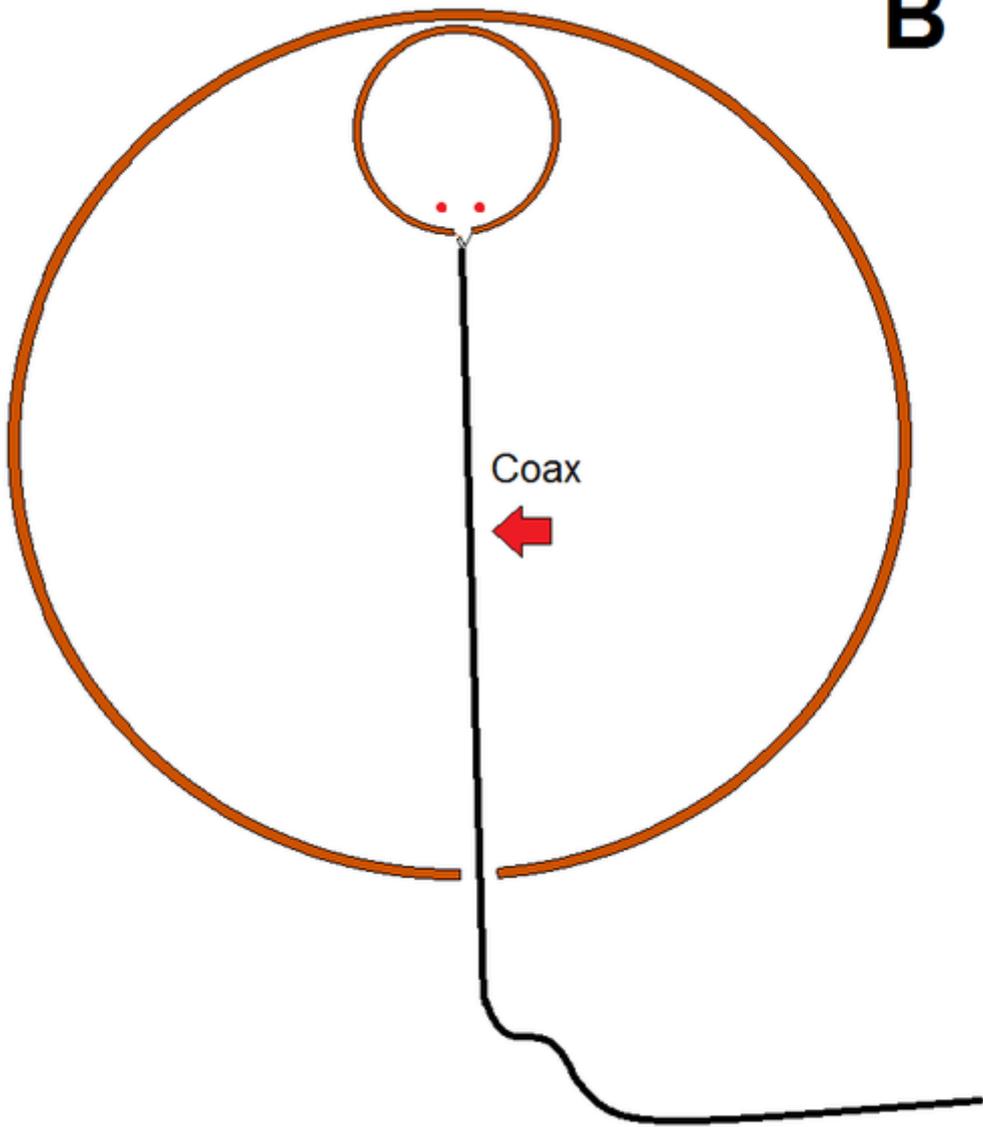

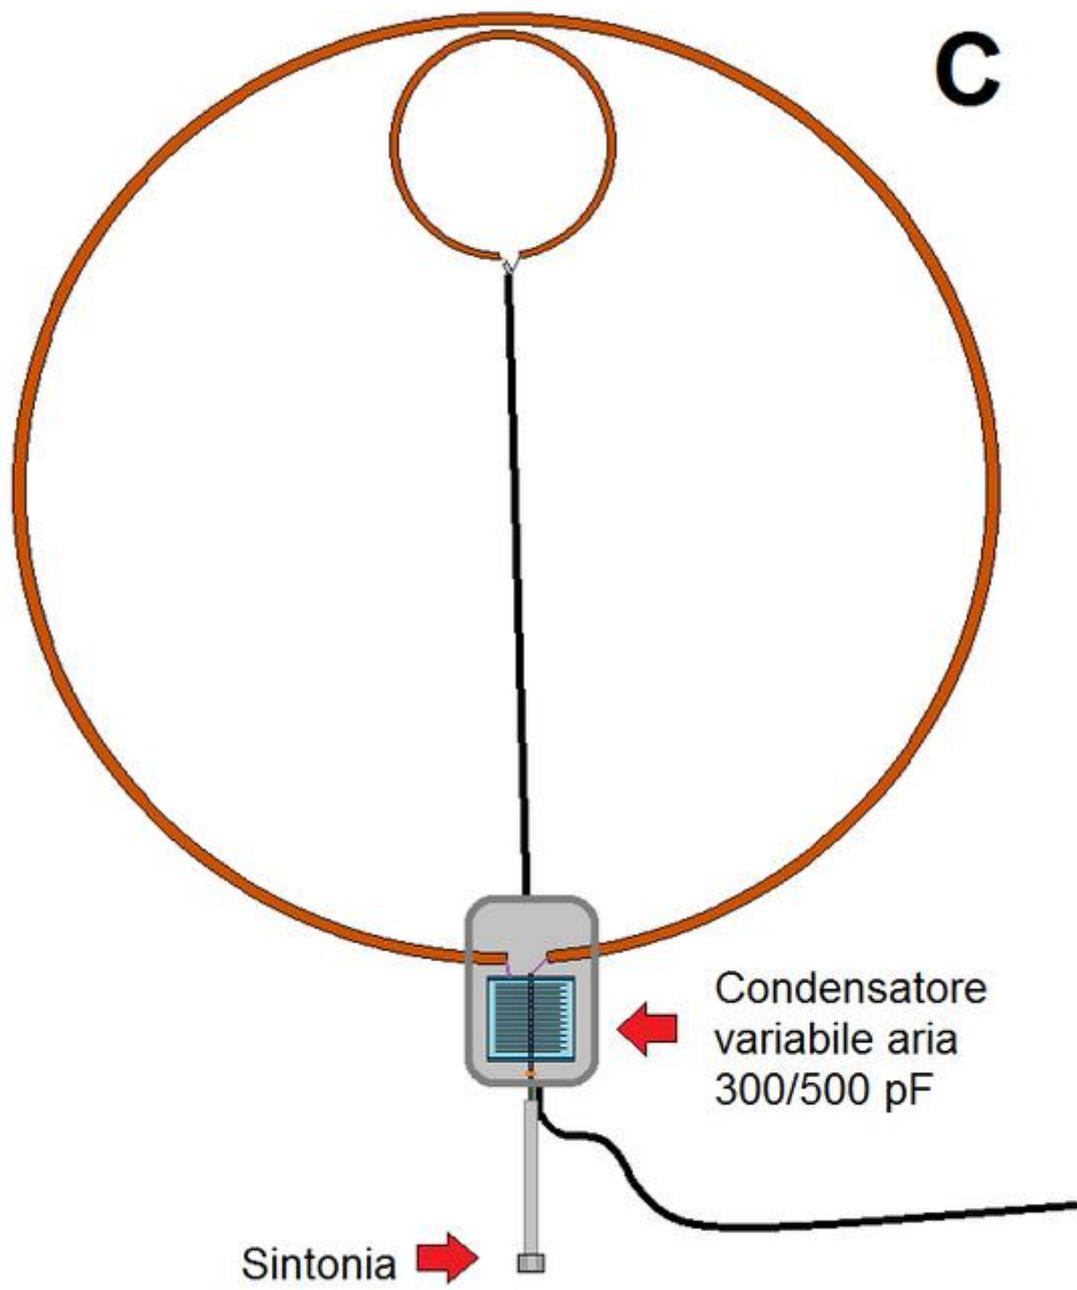

D

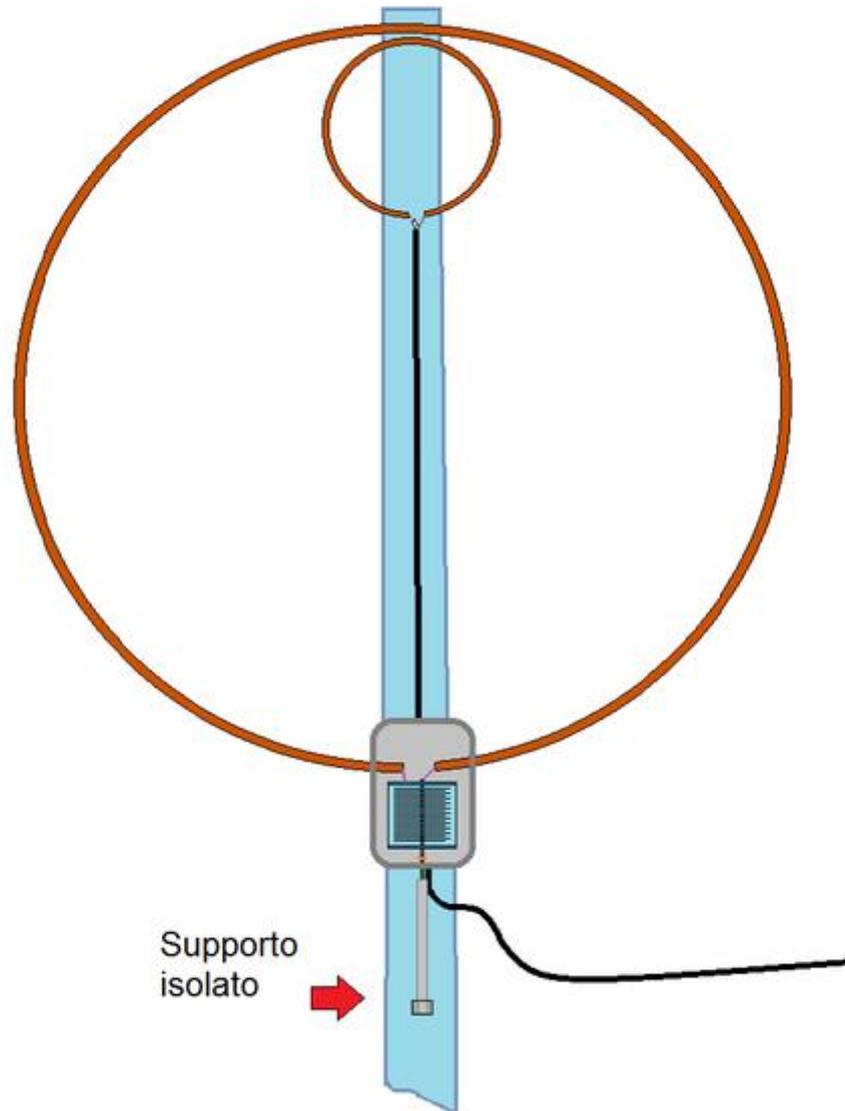

Per la presenza di tensioni elevate in questo punto, la manopola di regolazione del Condensatore variabile deve essere **BEN ISOLATA** e **DISTANTE** dallo stesso.

